


UWAGI:

- PRACE NALEŻY PROWADZIĆ SZCZEGÓŁOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I CHOROBY PRACY.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPWIEDNIAMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY;
- WSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYŃE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGŁĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.

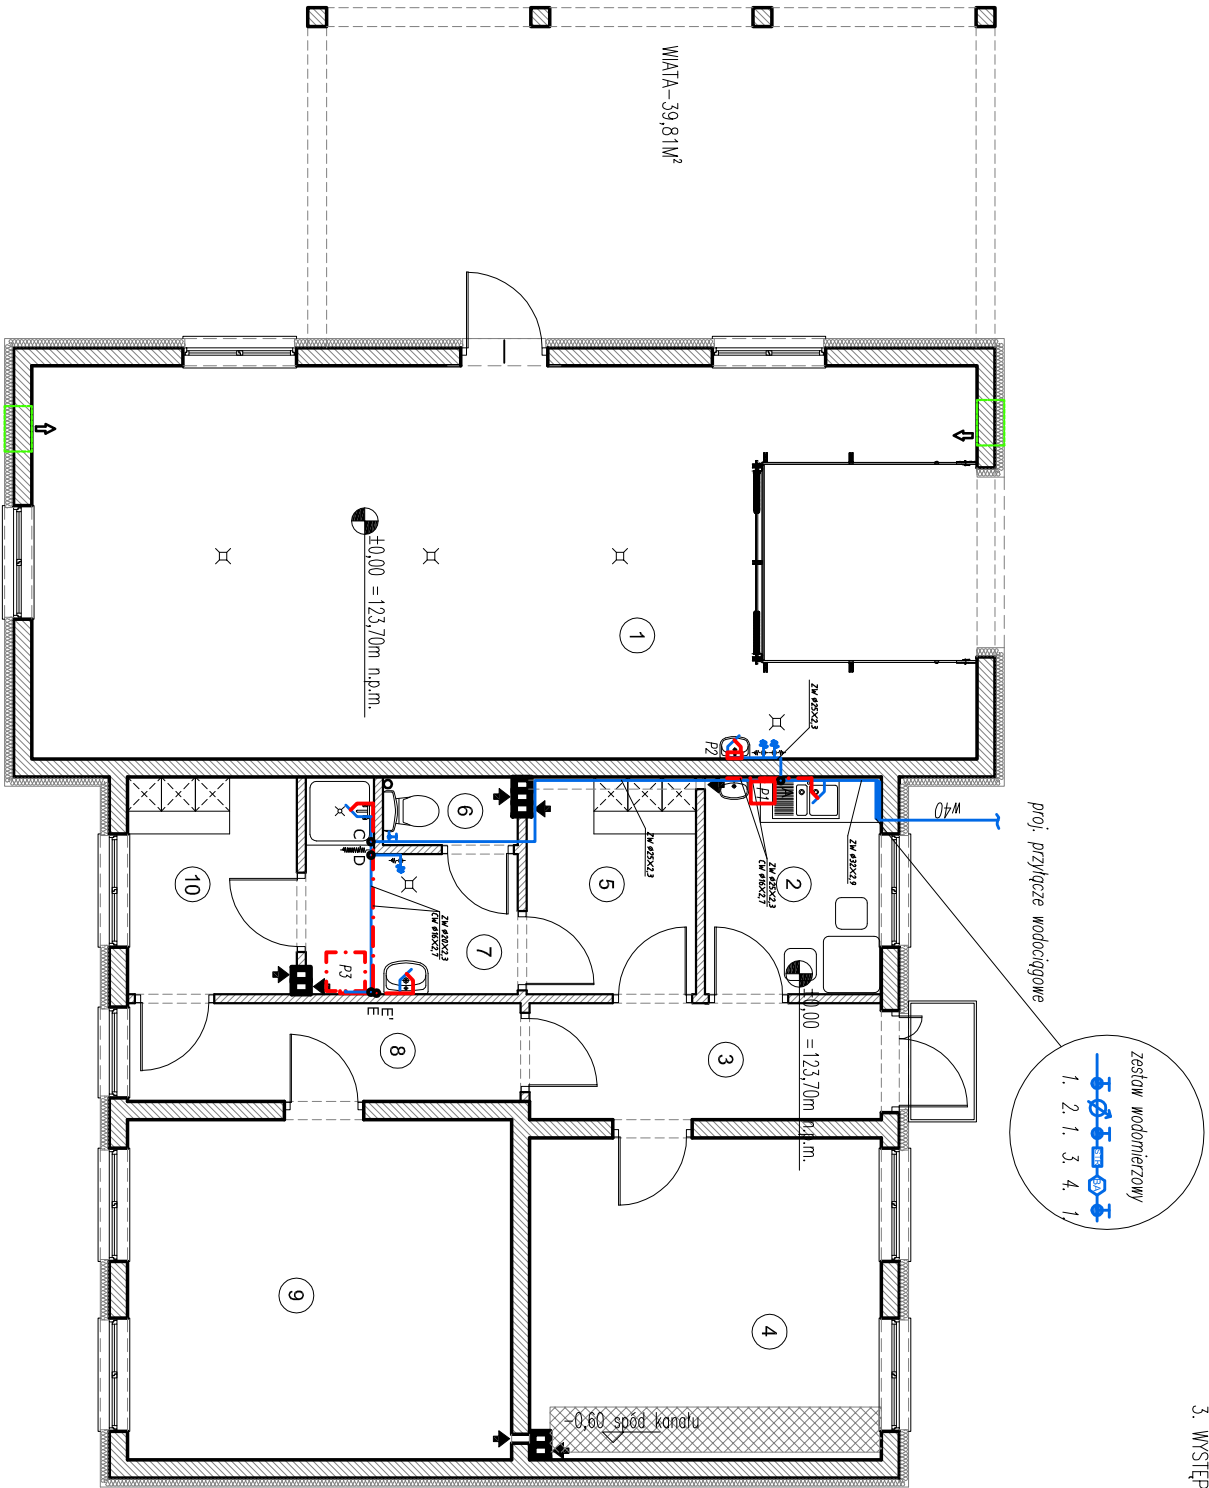

LEGENDA

woda zimna

woda ciepła

P1 – pojemnościowy, podgrzewacz wody V=15l

N=2,0kW, 1x230V

P2 – przepływowy, podumywkowy podgrzewacz wody

N=3,5kW, 1x230V

P3 – pojemnościowy, podgrzewacz wody V=50l

N=3,0kW, 1x230V

Zestaw wodociągowy:

1. – zawór grzybkowy skośny DN25

2. – wodonierz jednostrumieniowy JS3,5 DN25

3. – filtr siatkowy

4. – zawór antyskażeniowy typ BA2760 DN25

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM.(m <sup>2</sup> ) RODZAJ POSADZKI
1	POM. TECHNICZNE	65,00m <sup>2</sup> GRES TECHNICZNY
2	POM. SOCJALNE	6,69m <sup>2</sup> TERAKOTA
3	KOMUNIKACJA	7,94m <sup>2</sup> TERAKOTA
4	STEROWNIA	19,81m <sup>2</sup> TERAKOTA
5	SZATNIA CZYSTA	6,43m <sup>2</sup> TERAKOTA
6	WC	1,72m <sup>2</sup> TERAKOTA
7	ŁAZIENKA	6,36m <sup>2</sup> TERAKOTA
8	KORYTARZ	6,89m <sup>2</sup> TERAKOTA
9	POM. GOSPODARCZE	23,11m <sup>2</sup> TERAKOTA
10	SZATNIA BRUDNA	6,56m <sup>2</sup> TERAKOTA

RAZEM: 150,51m<sup>2</sup>

ECO Projekt			
Waldemar Paszkiewicz			
INWESTOR:		ul. Ulanów 22/49 Lublin 20-554	
GMINA BARANÓW		NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW,		SKALA 1:100	
DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW			
PRZEDMIOT RYSUNKU:			
RZUT INSTALACJI WODY ZIMNEJ		SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.		specjalność	
PIOTR DYSPUT		sanitarna	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.		specjalność	
ZBIGNIEW NIEDZIELSKI		sanitarna	
		nr upr.	
		664/Lb/88	
		05.2013r.	

1/1S